

Anhang

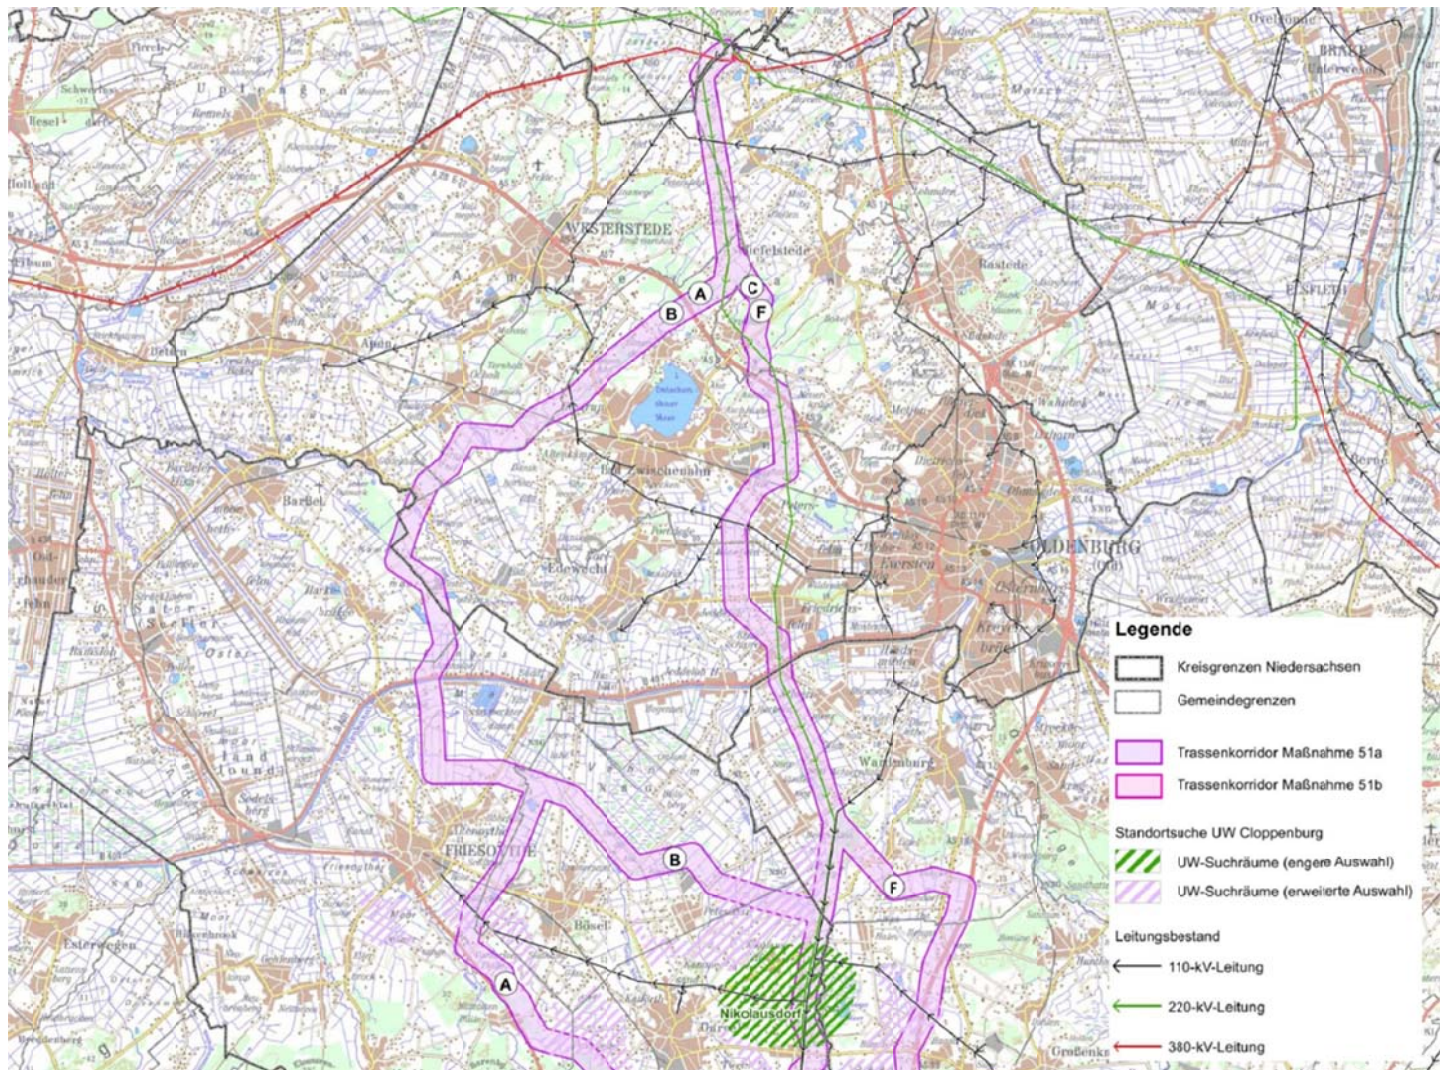


Abbildung 1: Bezeichnung der Trassenkorridore im nördlichen Verlauf der Leitung

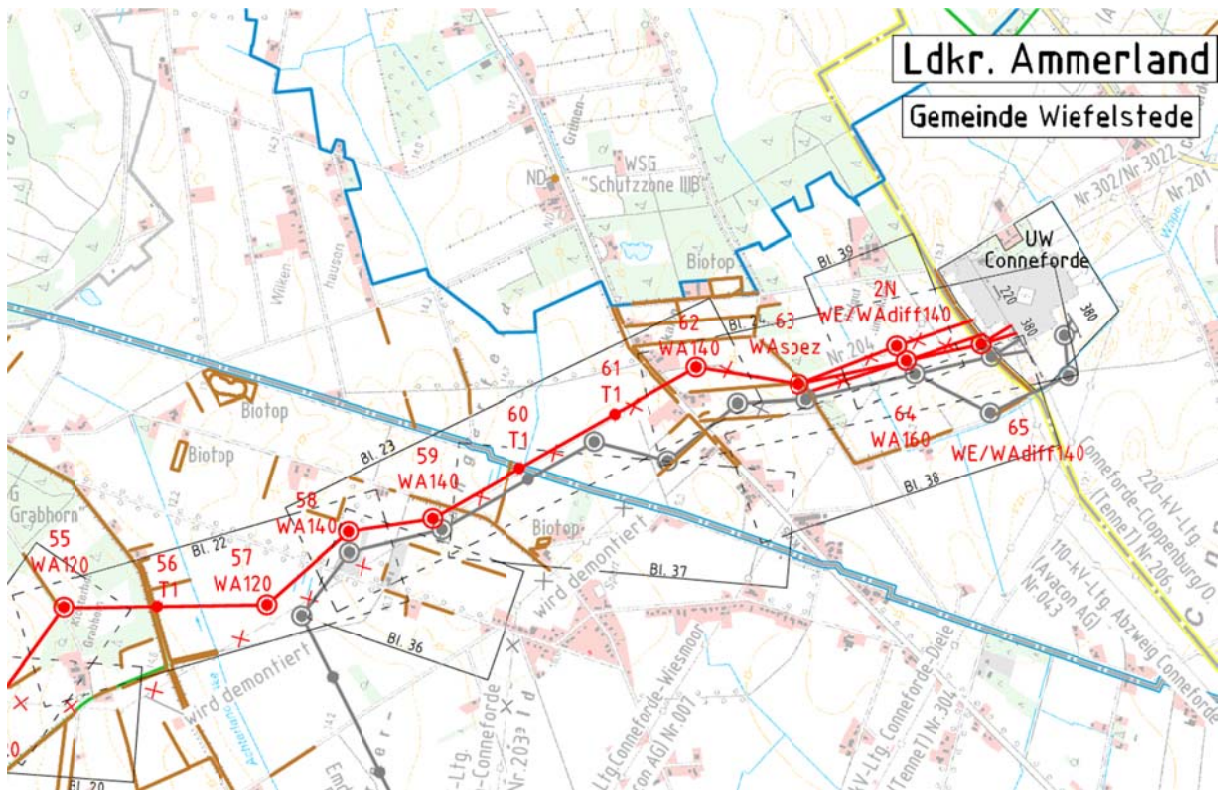


Abbildung 2: Einführung der Leitung in das Umspannwerk Conneforde unter Mitnahme der Bestandsleitung auf den neuen Masten

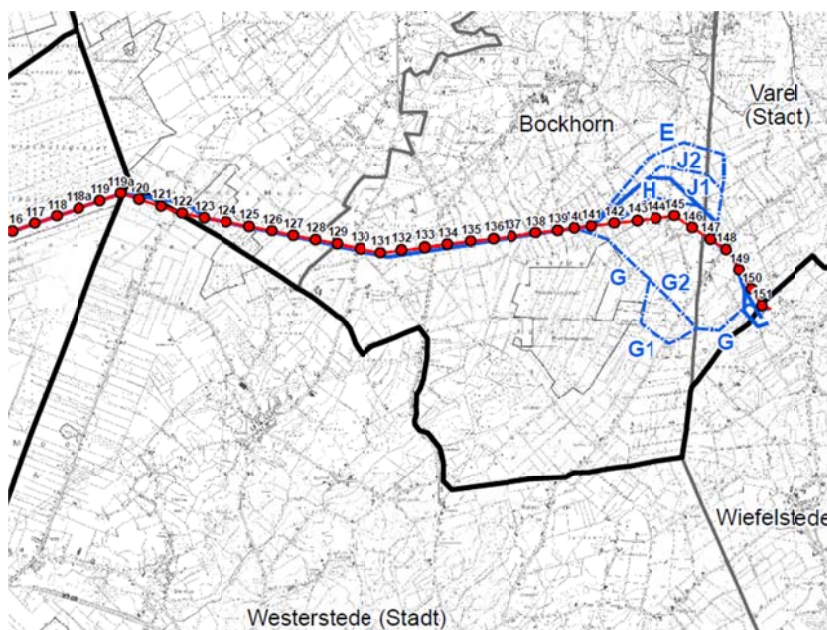


Abbildung 3: Abweichung an der Landkreisgrenze von der Bestandsstrasse

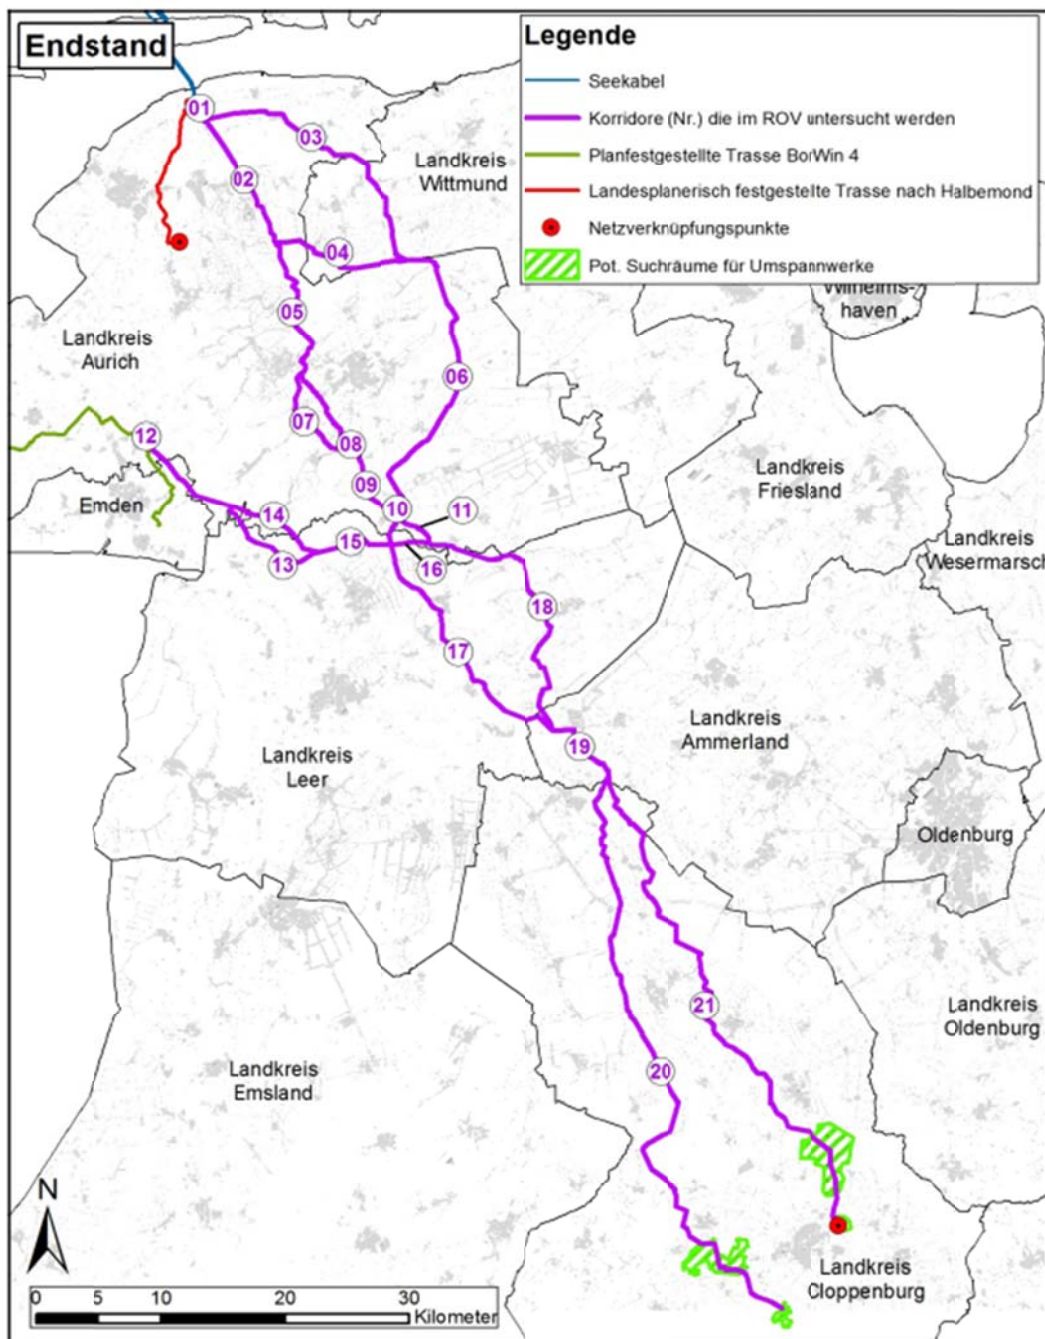


Abbildung 4: Mögliche Trassenkorridore für die Netzanbindungssysteme