



Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/020/2022

Federführung: Dezernat IV	Datum: 06.04.2022
Bearbeiter: Maike Kroon	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt	27.04.2022

Aktueller Sachstand Netzausbau – Höchstspannungsleitung von Conneforde über Elsfleth West nach Sottrum (P119)

Sachverhalt:

Aktueller Sachstand Netzausbau – Höchstspannungsleitung von Conneforde über Elsfleth West nach Sottrum (P119)

Die bestehende 220-kV-Leitung von Conneforde nach Elsfleth/West soll durch eine 380-kV-Leitung ersetzt werden.

Am 10. März 2022 fand die Antragskonferenz zum Raumordnungsverfahren statt. Die TenneT TSO GmbH hat hierbei ihre Vorzugstrasse vorgestellt. Im Bereich des Landkreises Ammerland soll mit den alternativen Trassenkorridoren A02, A03 und A04 geringfügig von der bestehenden Trasse abgewichen werden, um die bestmögliche Umgehung von sensiblen Bereichen zu erreichen. Zudem ist eine Bündelung mit einer vorhandenen 110-kV-Leitung vorgesehen. In Abstimmung mit den Gemeinden Wiefelstede und Rastede soll auf das Raumordnungsverfahren verzichtet und zeitnah mit dem Planfeststellungsverfahren begonnen werden. Grund hierfür ist, dass sich der Verlauf an der Bestandstrasse orientiert und ernsthaft in Betracht kommende Alternativen nicht ersichtlich sind.

Die Standortsuche für den Netzverknüpfungspunkt (Schaltanlage), der an diese Leitung angebunden werden soll, ist nicht Bestandteil des Verfahrens. Hierfür soll ein separates Raumordnungsverfahren durchgeführt werden. Potentielle Flächen gibt es in der Gemeinde Wiefelstede (Herrenhausen), in der Gemeinde Rastede (Hahnermoor; Lehmdermoor) und in der Gemeinde Ovelgönne (Großenmeer).

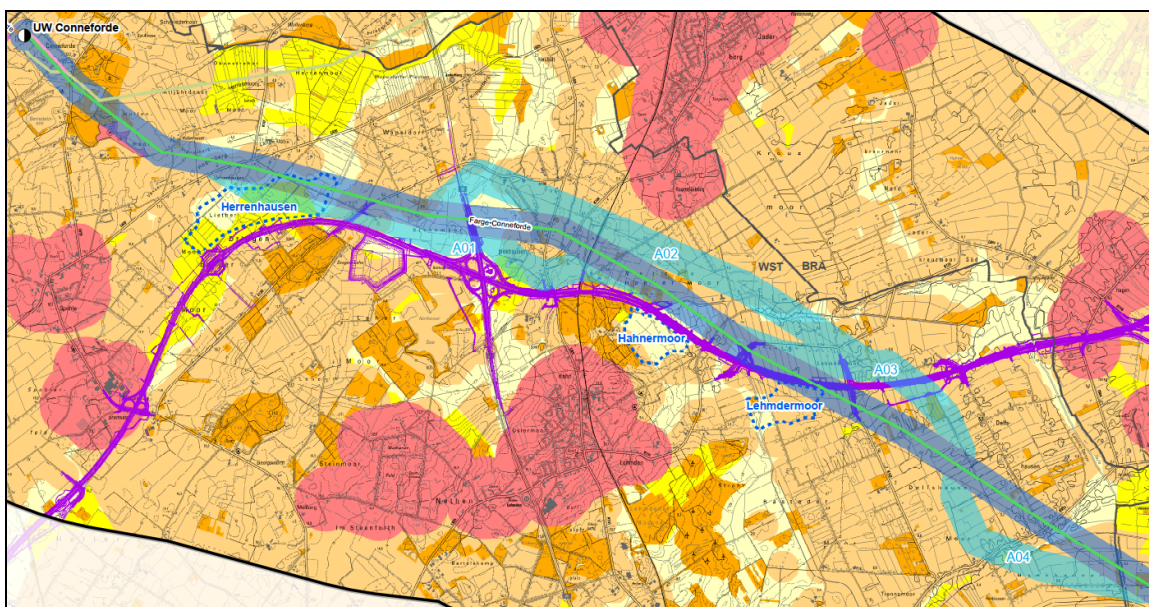


Abbildung 1: Gesamtübersicht Raumwiderstände (Unterlage für die Antragskonferenz)